



T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
(Sağlık-Kültür ve Spor Daire Başkanlığı)

Sayı : 33441611.934-01-03
Konu : Muhtelif Malzeme Alımı

26.03.2021

Sayın.....

Üniversitemiz Sosyal İşletmeler Şube Müdürlüğüne bağlı Kızılay Konukevinde kullanılmak üzere aşağıda belirtilen özelliklere göre "Muhtelif Malzeme Alımı" işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 22 d maddesi (doğrudan temin) gereğince satın alınacaktır.

Firmanız tarafından ilgili mal/malzemenin temini mümkün ise 02.04.2021 tarihi saat 11:30'a kadar birim fiyatınızı Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Satınalma Müdürlüğüne bildirmenizi rica ederim.


Bekir ATICI
Satınalma Şube Müdürü

NOT

- TEKLİF MEKTUPLARI İDARENİN VERMİŞ OLDUĞU BİRİM FİYAT CETVELİNE YAZILACAK VE KAPALI ZARFDA TESLİM EDİLECEKTİR
- ZAMANINDA VERİLMİYEN, AÇIK ADRES, KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ
- ÖDEME MALZEME VE HİZMET TESLİMİNE MÜTEAKİP CUMHURBAŞKANLIĞI BÜTÇE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI DOĞRULTUSUNDA 30 GÜNDÜR.
- TEKLİFLER BİRİM FİYAT ÜZERİNDEN KISMİ OLARAK DEĞERLENDİRİLECEKTİR.

No	Mal/Hizmetin adı	Miktar	B. Fiyat	Tutar
1	SAÇ KURUTMA MAKİNESİ	15 Adet		
2	DUŞ BAŞLIĞI VE HORTUMU (TAKIM)	50 Adet		
3	KALEM PİL (AA)	50 Adet		
4	KUMANDA PİLİ (AAA)	50 Adet		
5	240 LT ÇÖP KONTEYNER	2 Adet		
6	KLOZET İÇ TAKIMI	30 Adet		

TOPLAM	
KDV %	
GENEL TOPLAM	

Ek: 2 sayfa teknik şartname

1-SAÇ KURUTMA MAKİNESİ

*Katlanabilir tasarımı, taşınması ve saklanması kolay olabilen

*3 Kademe çalışan

*Beyaz renkli olmalıdır.

*Güç: 1200-1600 W aralıklarında olmalıdır.

*Güvenlik: IP21

*Hava Hızı: 14-17 m/s aralıklarında olmalıdır.

*220 V Uçlu (direk prize takılan 220v)


*On/Off butonlu

*Voltaj: 220V-240V 50Hz

*Akım: 5.2-6.5 A aralıklarında olmalıdır.

*Kapasite: 81m3/h-87 m3/h aralıklarında olmalıdır.

*Ağırlık: 0.3kg-0.4 kg aralıklarında olmalıdır.

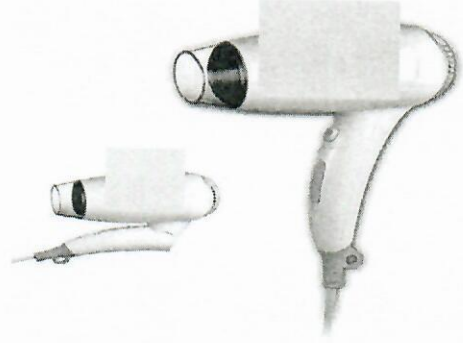

2-DUŞ BAŞLIĞI

*Paslanma ve Çürümeye karşı dayanıklı olmalıdır.

*3 ila 5 Fonksiyonlu geniş başlığı ile daha geniş akış yüzeyi sağlamalı.

*El duşu içerisinde kullanılan tüm yay ve vidalar paslanmaya dayanıklı olmalıdır.



3-4 KALEM PİL (AA) KUMANDA PİLİ (AAA)

*Günlük cihazlarda (saat, kartlı oda kapısı, elektronik cihaz ve tv kumandaları vb.) güvenilir şekilde güç sağlamalıdır.

*Akmaya karşı dayanıklı olmalıdır.

*5-10 yıla kadar uygun saklama koşullarında piller boşalmaya karşı dayanıklı olmalıdır.



5-ÇÖP KONTEYNER (240LT)

*Konteyner 200-240 LT kapasiteli

*Ölçü: 107 x 60 x 75cm

*Tekerlekli ve kapaklı özelliği ile ergonomik olmalıdır.

*Konteynerin gövdeleri güneşe, hava şartlarına karşı dayanıklı olmalıdır.

*TSE ve CE belgeli olacaktır.



6-KLOZET İÇ TAKIMI

*İç takım (şamandır ve tahliye ekipmanı)

*Tek basmalı olmalıdır.

*Sağlam ve uzun ömürlü olmalıdır.

*Uzun ömürlü conta ve plastik aksama sahip olmalıdır.

