



T.C.
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
(Sağlık-Kültür ve Spor Daire Başkanlığı)

Sayı : 33441611.934-01-03

06/06/2023

Konu : Muhtelif Elektrik Malzemesi Alımı (yaklaşık maliyet)

Sayın.....

Üniversitemiz Sosyal İşletmeler Şube Müdürlüğü tarafından kullanılmak üzere “Muhtelif Elektrik Malzemesi Alımı” işinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu gereğince yapılabilmesi için **yaklaşık maliyet** oluşturmak amacıyla birim fiyatına ihtiyaç duyulmaktadır.

Söz konusu yaklaşık maliyet için birim fiyatlarınızı 13/06/2023 tarih ve saat 11:30 a kadar Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Satınalma Şube Müdürlüğüne bildirmenizi rica ederim.


Bekir ARICI
Satınalma Şube Müdürü

Ek: 6 sayfa liste ve teknik şartname

S.n	Mal/Hizmetin adı	Miktar	B. Fiyat	Tutar
1	Topraklı Fiş Erkek	15 Adet		
2	TL –D 36 W /54 – 765 Floresan İnce Uzun Boy	20 Adet		
3	Sıva Üstü Zil Anahtarı	2 Adet		
4	Anahtarlı beşli seyyar topraklı grup	5 Adet		
5	380 v Sıva üstü topraklı priz (kapaklı Topraklı)	3 Adet		
6	380 V Topraklı erkek fiş	3 Adet		
7	Sıva üstü Topraklı priz	15 Adet		
8	Ayarlı Kablo sıyırma pensesi	1 Adet		
9	Kablo Pabucu Çatal Ve Yuvarlak Tip + İzolesiz Terminal Soket Dışı Ve Erkek izoleli+ izolesiz set	400 Adet		
10	Sıva altı vavien anahtar	5 Adet		
11	Sigorta Tipi zaman saati 16A	3 Adet		
12	Sıva altı anten prizi	5 Adet		
13	Telefon için sıva altı priz	5 Adet		
14	Sıva üstü Kablo kanalı 12x12 mm 2 metrelik boy yapışkanlı	4 Boy		
15	Sıva üstü kablo kanalı 25 x16 mm 2 metrelik boy yapışkanlı	4 Boy		
16	Kumtel ısıtıcı Rezidansı 2000 watt	5 Adet		
17	Otel tipi Saç Kurutma Makinası 1350w	30 Adet		
18	TTR Kablo 3x2,5 beyaz renk	50 Metre		
19	Tavan için sıva üstü 360° dönen hareket sensörü	10 Adet		
20	50 watt beyaz led projektör	5 Adet		
21	Sıva altı tekli anahtar	5 Adet		
22	Sıva alt çiftli anahtar	5 Adet		
23	Sıva altı topraklı priz	5 Adet		
24	Anahtarlı 3lü uzatma prizi 2 metrelik	10 Adet		
25	21 cm Hareketli havlu kâğıt makinası	8 Adet		
26	Vestel televizyon kumandası	20 Adet		

TOPLAM	
KDV %	
GENEL TOPLAM	

1. TOPRAKLAMALI ERKEK FİŞ

- CE belgeli olmalıdır.
- Beyaz renk olmalıdır.
- Topraklama özellikli 220 V olmalıdır

2. FLORESAN UZUN BOY LAMBA

- T1 –D 36w /54 – 765 Floresan İnce Uzun Boy
- Gerilim (V): 103
- Güç (W): 36
- Duy: G13
- Işık Akısı (Lm): 2500
- Renk Sıcaklığı (K): 6200

- Renk Geriverim (Ra): 72
- Uzunluk (Mm): 1213,6
- Çap (Mm): 28

3. SIVA ÜSTÜ ZİL BUTONU

- Gövde Malzemesi: Polikarbon
- Bağlantı Şekli: Kolay Bağlantı
- İletken: 0,50 mm MS70 Pirinç
- Normal siva üstü anahtar şeklinde olmalıdır.

4. BEŞLİ TOPRAKLI KLEMENSLİ SEYYAR GRUP

- Priz Sayısı: 5
- Anahtar: Var
- Çocuk Koruma: Var
- Kablo Uzunluğu: Kablosuz
- Çalışma Gerilimi: 220V
- Anma Akımı: 16A
- Maksimum Çalışma Gücü: 3500W

5. 380V SIVA ÜSTÜ KAPAKLI TOPRAKLI PRİZ

- Ip44 Cee Norm 5/16a
- Duvar Priz 380v - 450v Bc1-1505-2510 özelliklerip
- Sınıfı: Ip44amper: 16avolt: 380v - 450vhertz: 50hz - 60hzkutup: 3p + E + N
- Gövde Malzemesi: Polyamid 6 - Plastikiletken Malzemesi: Ms 58kutu: 6 Adet sanayi
- Nemli Ve Tozlu Ortamlara, Ağır Çalışma Kuşullarına Dayanıklı, Büyük Akım Taşıyabilen Endüstriyel Ürünler olmalıdır.

6. 380V ERKEK TOPRAKLI FİŞ

- Kauçuk malzemeden üretilmiş olmalıdır.
- 380V 25 Amper olmalıdır.

7. 220V SIVA ÜSTÜ KAPAKLI TOPRAKLI PRİZ

- P54 özelliğiyle toza ve suya karşı dayanıklı,
- Kapaklı ve topraklı priz

8. AYARLI KABLO SIYIRMA PENSESİ

- Otomatik kablo sıyırma, kesme, yüksük ezme işlemlerini yapabilmelidir.
- Kendinden ayarlanabilir mekanizma
- Ergonomik tutuş ve sap

9. KABLO PABUCU ÇATAL VE YUVARLAK TİP SETİ

- 400 Adet Parçalı Set 0.5-1.5 Yuvarlak M4 (50 Adet) 1.5-2.5 Yuvarlak M4 (50 Adet) 4.0-6.0 Yuvarlak M4 (25 Adet) 0.5-1.5 Çatal M4 (50 Adet) 1.5-2.5 Çatal M4 (50 Adet) 4.0-6.0 Çatal M4 (25 Adet) 6.3 Dış Soket (50 Adet) 6.3 Erkek Soket (50 Adet) 2.5 Yuvarlak Soket M4 (50 Adet)
- Özel kutusunda olmalıdır.

10. SIVA ALTI VAVİEN ANAHTAR

- 10 A (anma akımı)
- 250 V~ (anma gerilimi)
- 50 Hz (çalışma frekansı)
- 40000 minimum açma kapama sayısı
- Kolay montaj ve demontaj
- PP kapak, çerçeve ve altlık
- MS 63 kontaklar
- Düğme altından ulaşılabilir tırnak vidaları
- Demontaj kolaylığı için çerçevelerde tornavida kanalı
- TS4915 EN 60669 - 1'e uygun
- Glowwire 850 dereceye uygun kontak yuvaları, çerçeve ve düğme
- Kalite ve Garanti Belgeleri : TSE, PCT, UK, CE

11. SİGORTA TİPİ ZAMAN SAATİ

- Zaman saati
- Analog
- 230V
- 16A
- 3500W
- 100 saat rezervli
- Elektrik kesintisi durumunda 100 saat boyunca zaman ayarı bozulmamalı

12. SIVA ALTI ANTEN PRİZİ

- Uydu Prizi F Konektörü Sonlu
- Beyaz renkli olmalı.
- Dayanıklı ve estetik olmalı.

13. SIVA ALTI TELEFON PRİZİ

- Telefon hattı bağlantısına uygun olmalı.
- Kolay montaj ve de montaj
- PP kapak, çerçeve ve altlık

14. 12x12 KABLO KANALI

- 12x12 yapışkanlı kablo kanalı
- Beyaz renkli
- Dıştan kapaklı
- 2 metrelik boylar halinde olmalıdır.

15. 25x16 KABLO KANALI

- 25x16 yapışkanlı kablo kanalı
- Beyaz renkli
- Dıştan kapaklı
- 2 metrelik boylar halinde olmalıdır.

16. KUMTEL ISITICI REZİSTANS TELİ

- 2000 Watt
- Spiral tel

17. OTEL TİPİ SAÇ KURUTMA MAKİNASI

- Spiral tel
- Uzun ömürlü D.C motoru ve termostat korumalı rezistansa sahip olmalı
- Bas bırak butonu ile siz dokununca çalışıp parmağınızı çektiğinizde durması ile uzun yıllar boyunca güvenli kullanılmalı
- Hız ayar butonunu kullanarak, yavaş ve hızlı seçimde saç kurutma işlemi yapılmalıdır.
- Spiral kablosu, uzun yıllar boyunca formunu bozmadan şeklini korumalıdır.
- Minimum 1350 Watt güce sahip olmalıdır.
- 2 adet hız ayarı, 2 adet sıcaklık ayarı olmalıdır.
- Beyaz renkli olmalıdır.
- Teklif edilen ürün için marka ve modelini belirten belge koyulacaktır.




18. 3x2,5 TTR KABLO

- Tip: H05VV-F (TTR)
- Kesit (mm²): 3G 2.5
- Gerilim: 300/500 V
- Uzunluk: 50 Metre
- Standart: TS EN 50525-2-1


19. TAVAN SIVA ÜSTÜ 360 DERECE HAREKET SENSÖRÜ

- Hareket sensörü
- 360 derece algılama
- 220V
- Algılama mesafesi: 1-6 metre
- Sarfıyat: 1000W
- Süre Ayarı: 10sn-15dk
- Teklif edilen ürün için marka ve modelini belirten belge koyulacaktır.

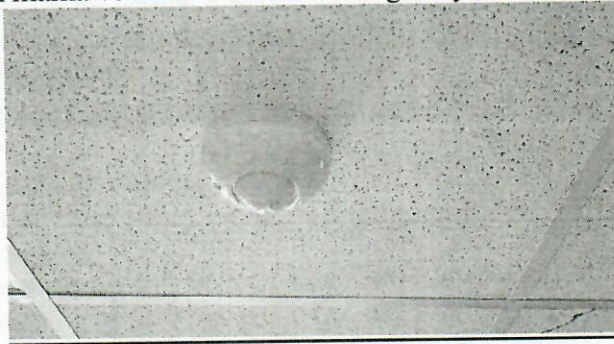

20. LED PROJEKTÖR 50W BEYAZ RENK

- 50 watt tüketim 400 watt ışık verir.
- Yeni nesil son teknoloji smd led kullanılmıştır smd led projektör.
- 6400 kelvin beyaz ışık
- 4000 lumen
- Ürün boyutları en 21 cm derinlik 3 cm yükseklik ise 18.5 cm dir
- Teklif edilen ürün için marka ve modelini belirten belge koyulacaktır.

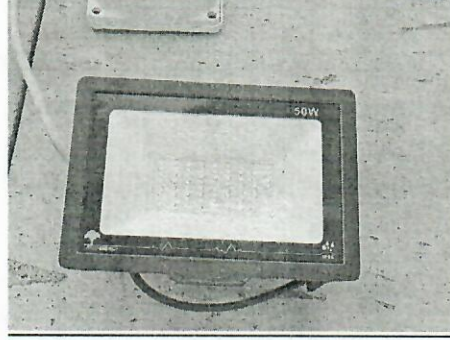

21. SIVA ALTI TEKLİ ANAHTAR

- 10 AX, 250 V~
- Bir kutuplu, bir yollu.
- Vidalı veya vidasız (çabuk bağlantılı) montaj seçeneği vardır.
- Kutu Yüksekliği:120mm
- Kutu Genişliği:200mm
- Kutu Derinliği:300mm
- En:83,4mm
- Boy:81,4mm
- Yükseklik:41,5mm

22. SIVA ALTI ÇİFTLİ ANAHTAR

- 10 AX, 250 V~
- Bir kutuplu, bir yollu.
- Vidalı veya vidasız (çabuk bağlantılı) montaj seçeneği vardır.
- Kutu Yüksekliği:120mm
- Kutu Genişliği:200mm
- Kutu Derinliği:300mm
- En:83,4mm
- Boy:81,4mm
- Yükseklik:41,5mm

23. SIVA ALTI TOPRAKLI PRİZ


- 16 A
- 250 V~
- 50 Hz
- Yan topraklama
- Çocuk korumalı 2P+E

24. ANAHTARLI ÇOCUK KORUMALI TOPRAKLI 2 METRE KABLOLU 3'LÜ PRİZ

- Let Üçlü Priz Anahtarlı Topraklı Kablolu Çocuk Korumalı 2 Metre-Beyaz
- Max 3500W
- Anahtarlı
- Çocuk koruma fonksiyonlu
- Askı aparatı ile asarak kullanım veya duvara montaj seçeneği
- Çocuk koruma özelliği
- Daha güvenli kablo montaj için açılabilen özel arka kapak

25. FOTOSELLİ HAVLU MAKİNESİ SENSÖRLÜ ŞEFFAF 21 CM

- 21 cm eninde kâğıt havlular ile kullanıma uygun olmalıdır.
- Fotoselli olmalıdır.
- Dayanıklı ABS plastikten üretilmiş olmalıdır.
- Pilli ve adaptörlü kullanım imkânı sağlamalı.(230V DC ya da 4 adet büyük boy pil ile çalışmalıdır.)
- Ayarlanabilir havlu boyu 16-40 cm olmalıdır
- Ayarlanabilir servisler arası bekleme süresi bulunmalıdır.
- CE Sertifikalı olmalıdır.
- Duvara Monte olarak kullanıma uygun olmalıdır.
- Teklif edilen ürün için marka ve modelini belirten belge koyulacaktır.
- Görsel temsilidir.

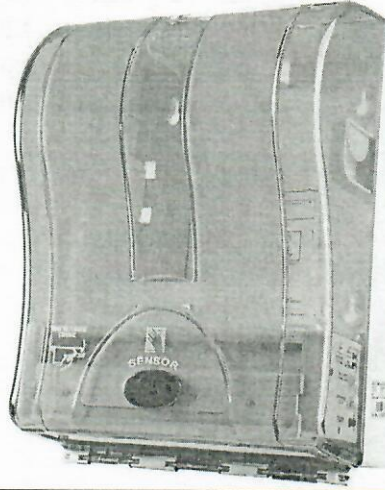

26. TELEVİZYON KUMANDASI

- VESTEL SMART 40PF7070 40" LED TL modeline uygun olmalıdır.
- Orijinal ve dayanıklı olmalıdır.

KABUL VE DİĞER

- Yukarıda belirtilen teknik özellikleri taşımayan ürünler kabul edilmeyecektir.
- Ürünlere ait TSE belgeleri ibraz edilmelidir.
- Ürünlerin sevkiyatı tek seferde belirtilen şekilde Yüklenici tarafından yapılacaktır, ürünler istenilen tesislere götürülecek, sevkiyat ve araçtan indirme konusunda herhangi bir bedel ödemeyecektir.