

T.C.
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
(Sağlık-Kültür ve Spor Daire Başkanlığı)

Sayı : 33441611.934-01-03

22/03/2024

Konu : Havalandırma Motoru ve Çelik Eldiven Alımı (yaklaşık maliyet)

Sayın.....

Üniversitemiz Öğrenci Yemekhanesinde kullanılmak üzere aşağıda belirtilen özelliklere göre “Havalandırma Motoru ve Çelik Eldiven Alımı” işinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu gereğince yapılabilmesi için **yaklaşık maliyet** oluşturmak amacıyla birim fiyatına ihtiyaç duyulmaktadır.

Söz konusu yaklaşık maliyet için birim fiyatınızı 28/03/2024 tarih ve saat 11:30’a kadar Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Satınalma Şube Müdürlüğüne bildirmenizi rica ederim.


Bekir ATICI
Satınalma Şube Müdürü

S.n	Mal/Hizmetin adı	Miktar	B. Fiyat	Tutar
1	Havalandırma motoru	1 Adet		
2	Kolluklu çelik eldiven	5 Adet		



TOPLAM	
KDV %	
GENEL TOPLAM	

Ek: 2 sayfa teknik şartname

ERCIYES ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ YEMEKHANESİ
HAVALANDIRMA MOTORU TEKNİK ŞARTNAMESİ

22.03.2024

- Görseldeki etiket değerlerine uyumlu olmalıdır.
- Mil kalınlığı 40 mm olmalıdır.
- Mil uzunluğu 100 mm olmalıdır.
- T.C BSTB'nin 28197 nolu tebliğine göre sadece değişken hızlı sürücü ile birlikte kullanılabilir olmalıdır.
- 50 HZ 26.7 Amper 15 KW değerlerinde olmalıdır.
- 60 HZ 26.7 Amper 18 KW değerlerinde olmalıdır.
- Motor çalışma voltu 380 V olmalıdır.
- Ürünü verecek yüklenici firma motoru yerinde görmelidir.
- Montaj ve nakliye yükleniciye aittir.
- En az 2 yıl garanti kapsamında olmalıdır.
- Mevcut halde idareimizde arızalı olarak bulunan motor yüklenici tarafından sökülecektir.
- Yeni motorun montaj sonrası çalıştırılıp kontroller neticesinde servis formu doldurularak iş tesliminin yapılması gerekir.

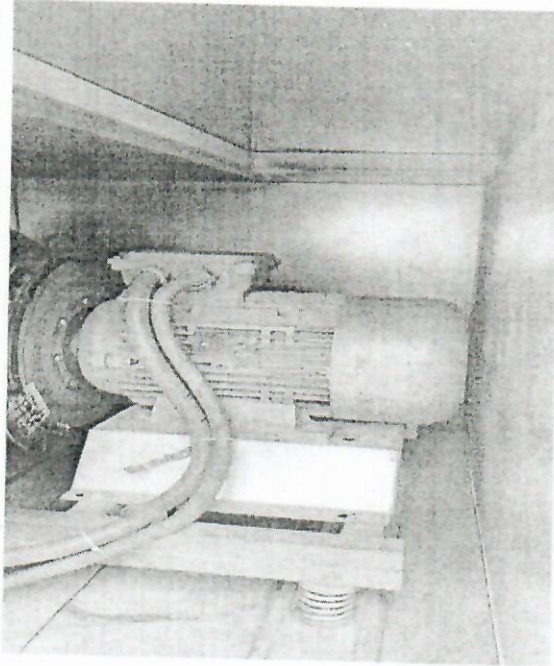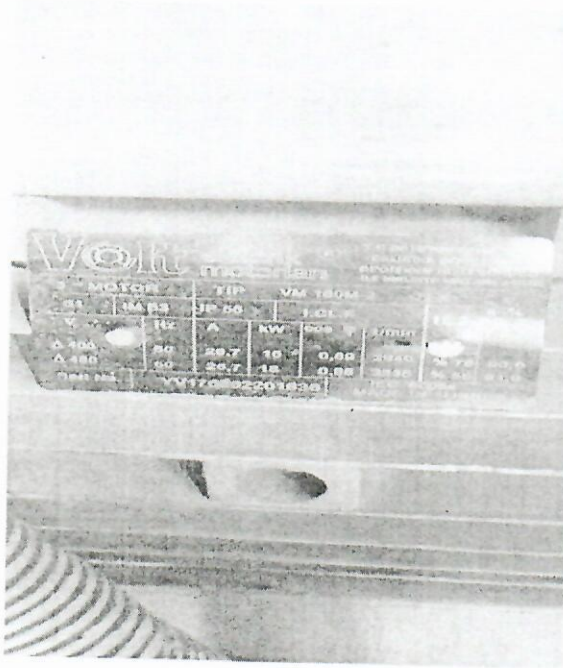

Özcan AKBAL

ERCIYES ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ YEMEKHANESİ

KOLLUKLU ÇELİK ELDİVEN TEKNİK ŞARTNAMESİ

22.03.2024

- Paslanmaz çelikten üretilmiş olmalıdır.
- Yaralanma riskine karşı koruyucu nitelikte ve kalınlıkta olmalıdır.
- Bıçak batması veya kesmesini engelleyecek örgü sıklığına sahip olmalıdır.
- Çift yüzlü kullanım imkanı ile bir eldivenin her iki elde de kullanıma uygun olması gerekir.
- Bileklik kısmı ve eldivenin bitiş noktası kola göre ayarlanabilir nitelikte olmalı. Kayma ve toplanma riskine karşı bilek ve dirsek bölgesi kemer vb. tarzda aparatla desteklenmelidir.
- TS EN 1082 – 1 Standartlarına uygun olmalıdır.
- Garanti koşullarına ve belgesine sahip olmalıdır.
- Parmak genişlikleri ve aralıkları kullanıma uygun rahatlıkta olmalı.
- Kolluklu eldiven uzunluğu dirseğe kadar olmalıdır.
- Parmak ucundan dirseğe kadar uzunluk (35 cm – 45 cm) arası olmalıdır.
- Alerjik reaksiyona neden olabilecek materyaller içermemelidir.
- Beden ölçüsü (L) olmalıdır. Numune değerlendirmesi sonucu beden ölçüsü değiştirilebilir.
- Malzeme numune değerlendirmesi sonucu alınacaktır.



Özcan AKER

(Handwritten signature)