



**T.C.**  
**ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ**  
**(Sağlık-Kültür ve Spor Daire Başkanlığı)**

**Sayı** : 33441611.934-01-03/02

17.02.2020

**Konu** : Personel Giriş Kapısı Yapım İşi

Sayın.....

Üniversitemiz SKSD Başkanlığına bağlı Garaj İdari Amirliğinde kullanılmak ve uygulanmak üzere aşağıda belirtilen özelliklere göre “Personel Giriş Kapısı Yapım İşi” 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 22 d maddesi (doğrudan temin) gereğince satın alınacaktır.

İlgili mal / malzeme / hizmetin firmanız tarafından temini mümkün ise 24.02.2020 tarihi saat 11:30’a kadar birim fiyat üzerinden teklif verilmesini ve Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Satınalma Müdürlüğüne bildirilmesini rica ederim.

  
Bekir ATICI  
Satınalma Şube Müdürü

**NOT**

- TEKLİF MEKTUPLARI İDARENİN VERMİŞ / YAYINLAMIS OLDUĞU BİRİM FİYAT CETVELİNE YAZILACAK VE KAPALI ZARFDA TESLİM EDİLECEKTİR
- ZAMANINDA VERİLMEYEN, AÇIK ADRES, KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ
- ÖDEME MALZEME VE HİZMET TESLİMİNE MÜTEAKİP 15 GÜNDÜR.

| S.n | Mal/Hizmetin adı                             | Miktar | B. Fiyat | Tutar |
|-----|----------------------------------------------|--------|----------|-------|
| 1   | Personel giriş kapısı yapım işi (Ekli liste) | 1 Adet |          |       |

|              |  |
|--------------|--|
| TOPLAM       |  |
| KDV %        |  |
| GENEL TOPLAM |  |

Ek: 1 sayfa teknik şartname, 1 sayfa proje

## İnşaat:



| Tanımı                                                                                                          | Birim | Miktar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| 250/350 kg çimento dozlu kaba ve ince harçla sıva yapılması (dış cephe sıvası)                                  | M2    | 1,57   |
| Naturel-mat ve eloksallı ısı yalıtımlı alüminyum doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması                  | KG    | 35,360 |
| Gömme makaralı silindirik iç ve dış kapı kilidinin yerine takılması (dar tip) ( Ahşap, Metal, Plastik )         | AD    | 1,00   |
| Pvc ve alüminyum doğramaya profil ile 5+5 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu çift camlı pencere ünitesi takılması | M2    | 0,46   |
| Beton, sıva ve benzeri yüzeylere 1,5 mm kalınlıkta silikon katkılı akrilik esashı renkli kaplama yapılması      | M2    | 1,57   |
| Makina ile çimento harçlı kargir,horasan inşaat yıkımı                                                          | M3    | 0,350  |
| Her türlü demir (kapı, pencere, camekan, korkuluk, parmaklık, sac kapı kasası vb.) imalatın sökülmesi           | KG    | 0,600  |
| Bazalt Kapı Eşiği Yapılması                                                                                     | M2    | 0,17   |

## Kalorifer tesiatı:

| Tanımı                                                                                                                                                          | Birim | Miktar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| Demont.Dökme dilimli kolonlu radyatör 221/500 mm. (TS EN 442-1)                                                                                                 | M2    | 3,00   |
| Panel radyatör (tip 22) 600                                                                                                                                     | MT    | 1,00   |
| Köşe tip radyatör musluğu ø15 mm (1/2")                                                                                                                         | AD    | 1,00   |
| Köşe tip termostatl radyatör muslukları ø15 mm (1/2")                                                                                                           | AD    | 1,00   |
| Dikişli çelik boru, vidalı, 1/2" 15 mm, dış cap 21,3/2,60 manşonsuz ağırlık 1,22 kg/m (bina içinde kaynaklı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil)        | MT    | 10,00  |
| Demont.Dikişli çelik boru, vidalı, 1/2" 15 mm, dış cap 21,3/2,60 manşonsuz ağırlık 1,22 kg/m (bina içinde kaynaklı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) | MT    | 10,00  |
| Sülyen boyayla boru boyanması ø 15 mm - 50 mm, (1/2" - 2") arası (2") dahil                                                                                     | MT    | 10,00  |
| Yağlı boya ile boru boyanması ø 15 mm - 50 mm, (1/2" - 2") arası (2") dahil                                                                                     | MT    | 10,00  |



## MEVCUT DURUM

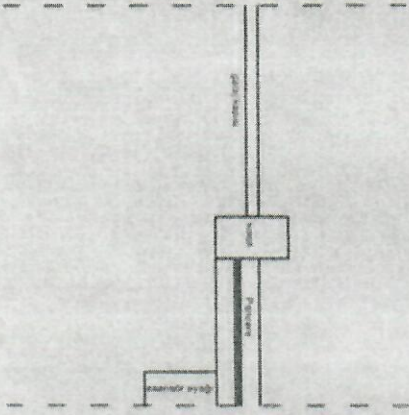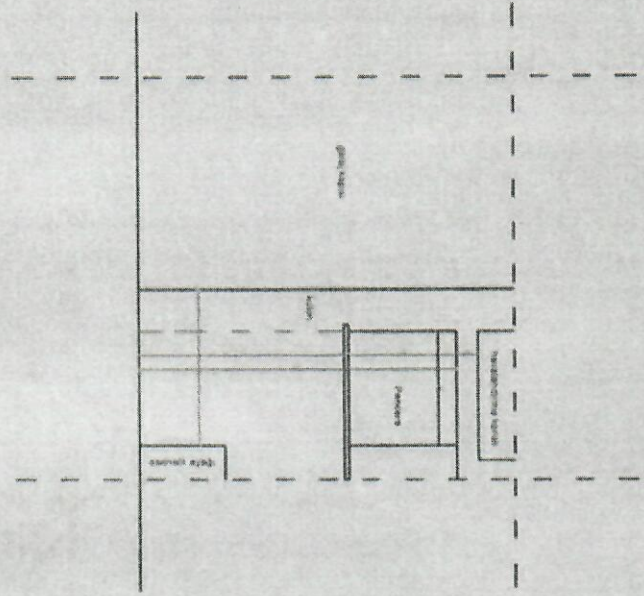

## TADİLATLI HAL

